


标高3.870板配筋图

板配筋说明:

- 板底筋未画出或未标注者为 8@200.
- 板负筋未画出或未标注者为 8@200,伸出梁墙长度为400mm.
- 梁(含有高差板相接处梁)单面板负筋须垂直锚入梁内 1a.
- 未示板厚为120mm.
- 图例 表示该板比相邻房间楼地面标高低40mm.
- 所示管道井安装完毕后,应采用不低于板强度等级的微膨胀混凝土浇筑完成封闭.

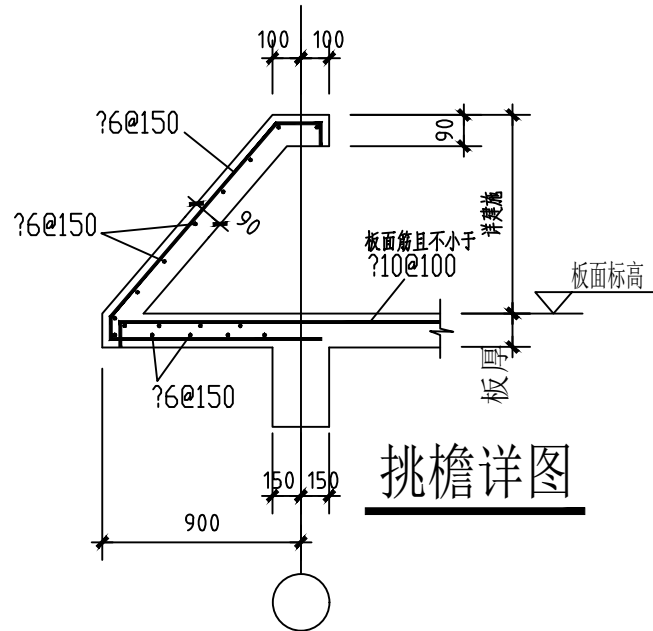

<div>贵州筑城 建筑设计有限公司 Gui Zhou zhucheng Architecture Design & Co.,Ltd.</div>			
施工图审查批准单位:			
施工图审查批准书证号:			
工程名称: 都匀市平浪中心敬老院			
图名: 标高3.870板配筋图			
建设单位:			
审 定	钟 羽		
工程负责人	钟 羽		
专业负责人	陈祖义		
审 核	陈祖义		
校 对	黄 艾		
设 计	王 璠		
制 图	王 璠		
图纸专用章:			
注册建筑(结构)师执业章:			
工程编号	ZC-2014-5-16		
图 别	结 施(修)		
图 号	08		