

广东建筑艺术设计院有限公司  
GUANGDONG ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE CO., LTD.■建筑行业(建筑工程)甲级 A240001616  
■城乡规划编制甲级 ■风景园林工程设计专项甲级■市政公用工程乙级 ■市政公用工程乙级  
■环境工程专项设计与施工乙级 ■公路(市政)乙级


地址:广州市天河区黄埔大道中309号自编3-09A

电话: (020) 38031603 传真: (020) 38031690

会签栏 COUNTER SIGNATURE

建 筑 ARCHT.		电 气 ELEC.	
结 构 STRUCT.		暖 通 HVAC.	
给 排 水 PLUMBING			


会签区 STAMP AREA

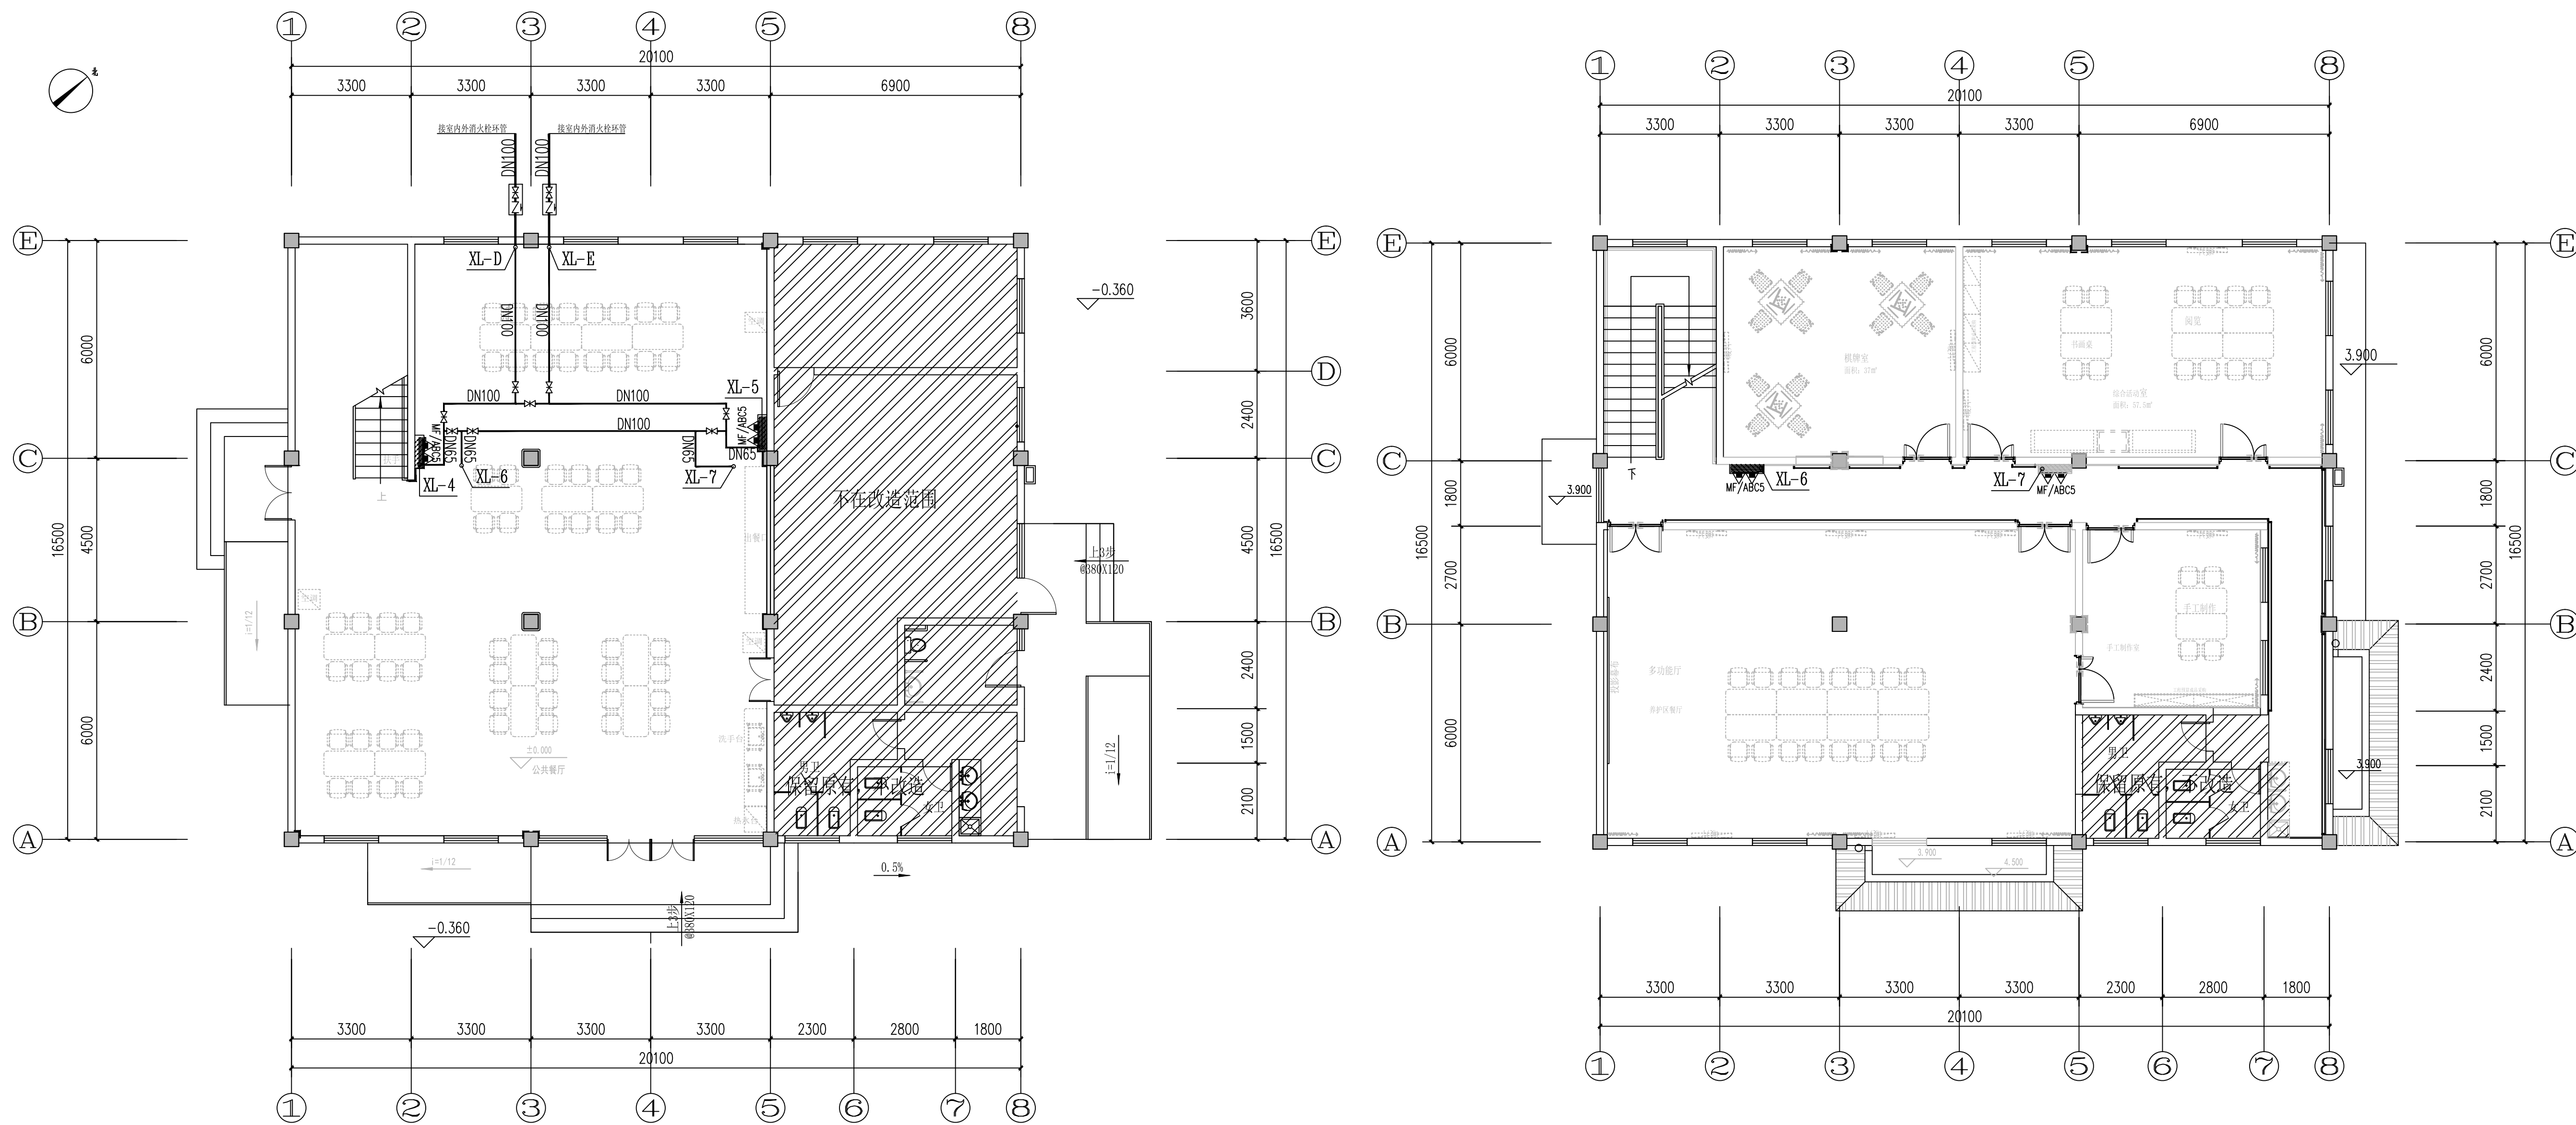

一层消火栓平面图

二层消火栓平面图

屋顶 7.800

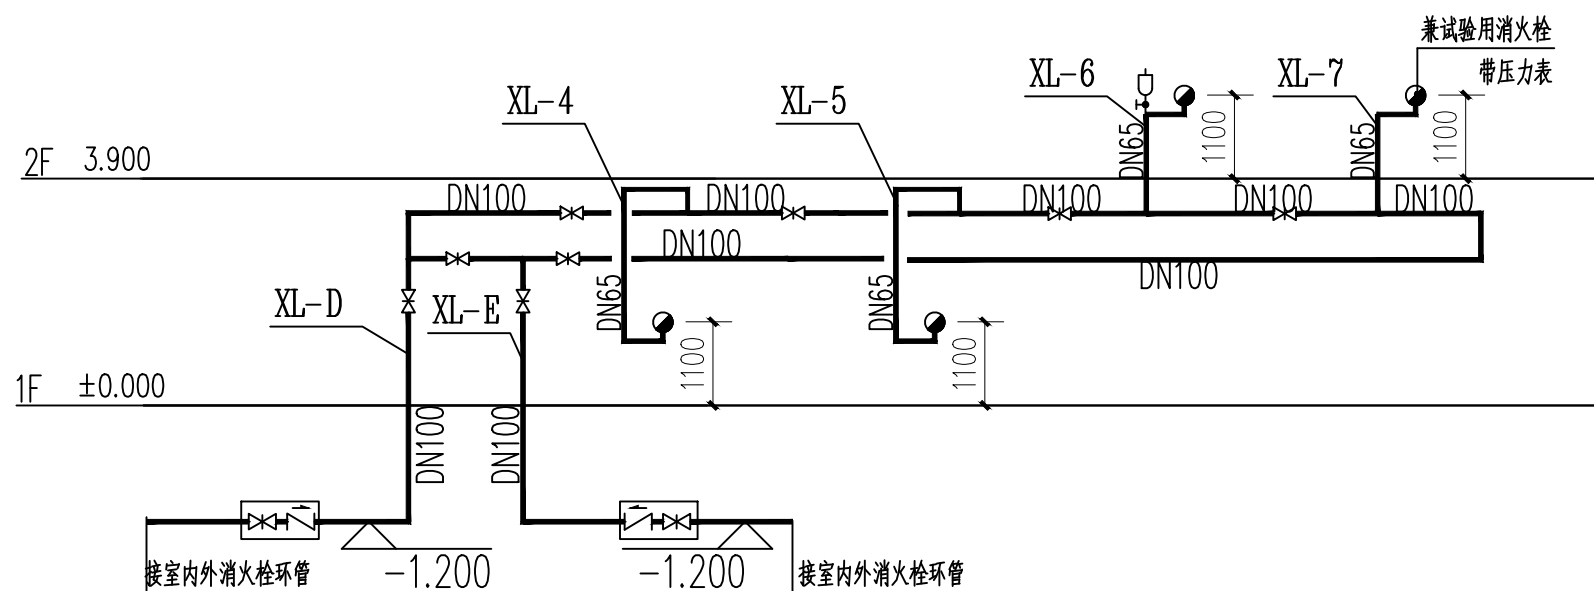

室内消火栓系统原理图

注:

- 消火栓选型详设计说明, 暗装、半暗装在防火墙上的消火栓, 其背面应有厚度不小于100mm的加气混凝土砌块或厚度不小于3mm的双面刷有防火涂料的钢板封堵, 耐火时间应满足消防规范的要求。
- 室内消火栓给水管采用内外壁热浸镀锌钢管, 沟槽式或法兰连接。
- 消火栓栓口安装高度距地面1.1m, 管道及消火栓装修软包防撞处理。